


# ХИДРАВЛИЧЕН НА ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА С. ИЗВОР ПРИ МАКСИМАЛНОЧАСОВА

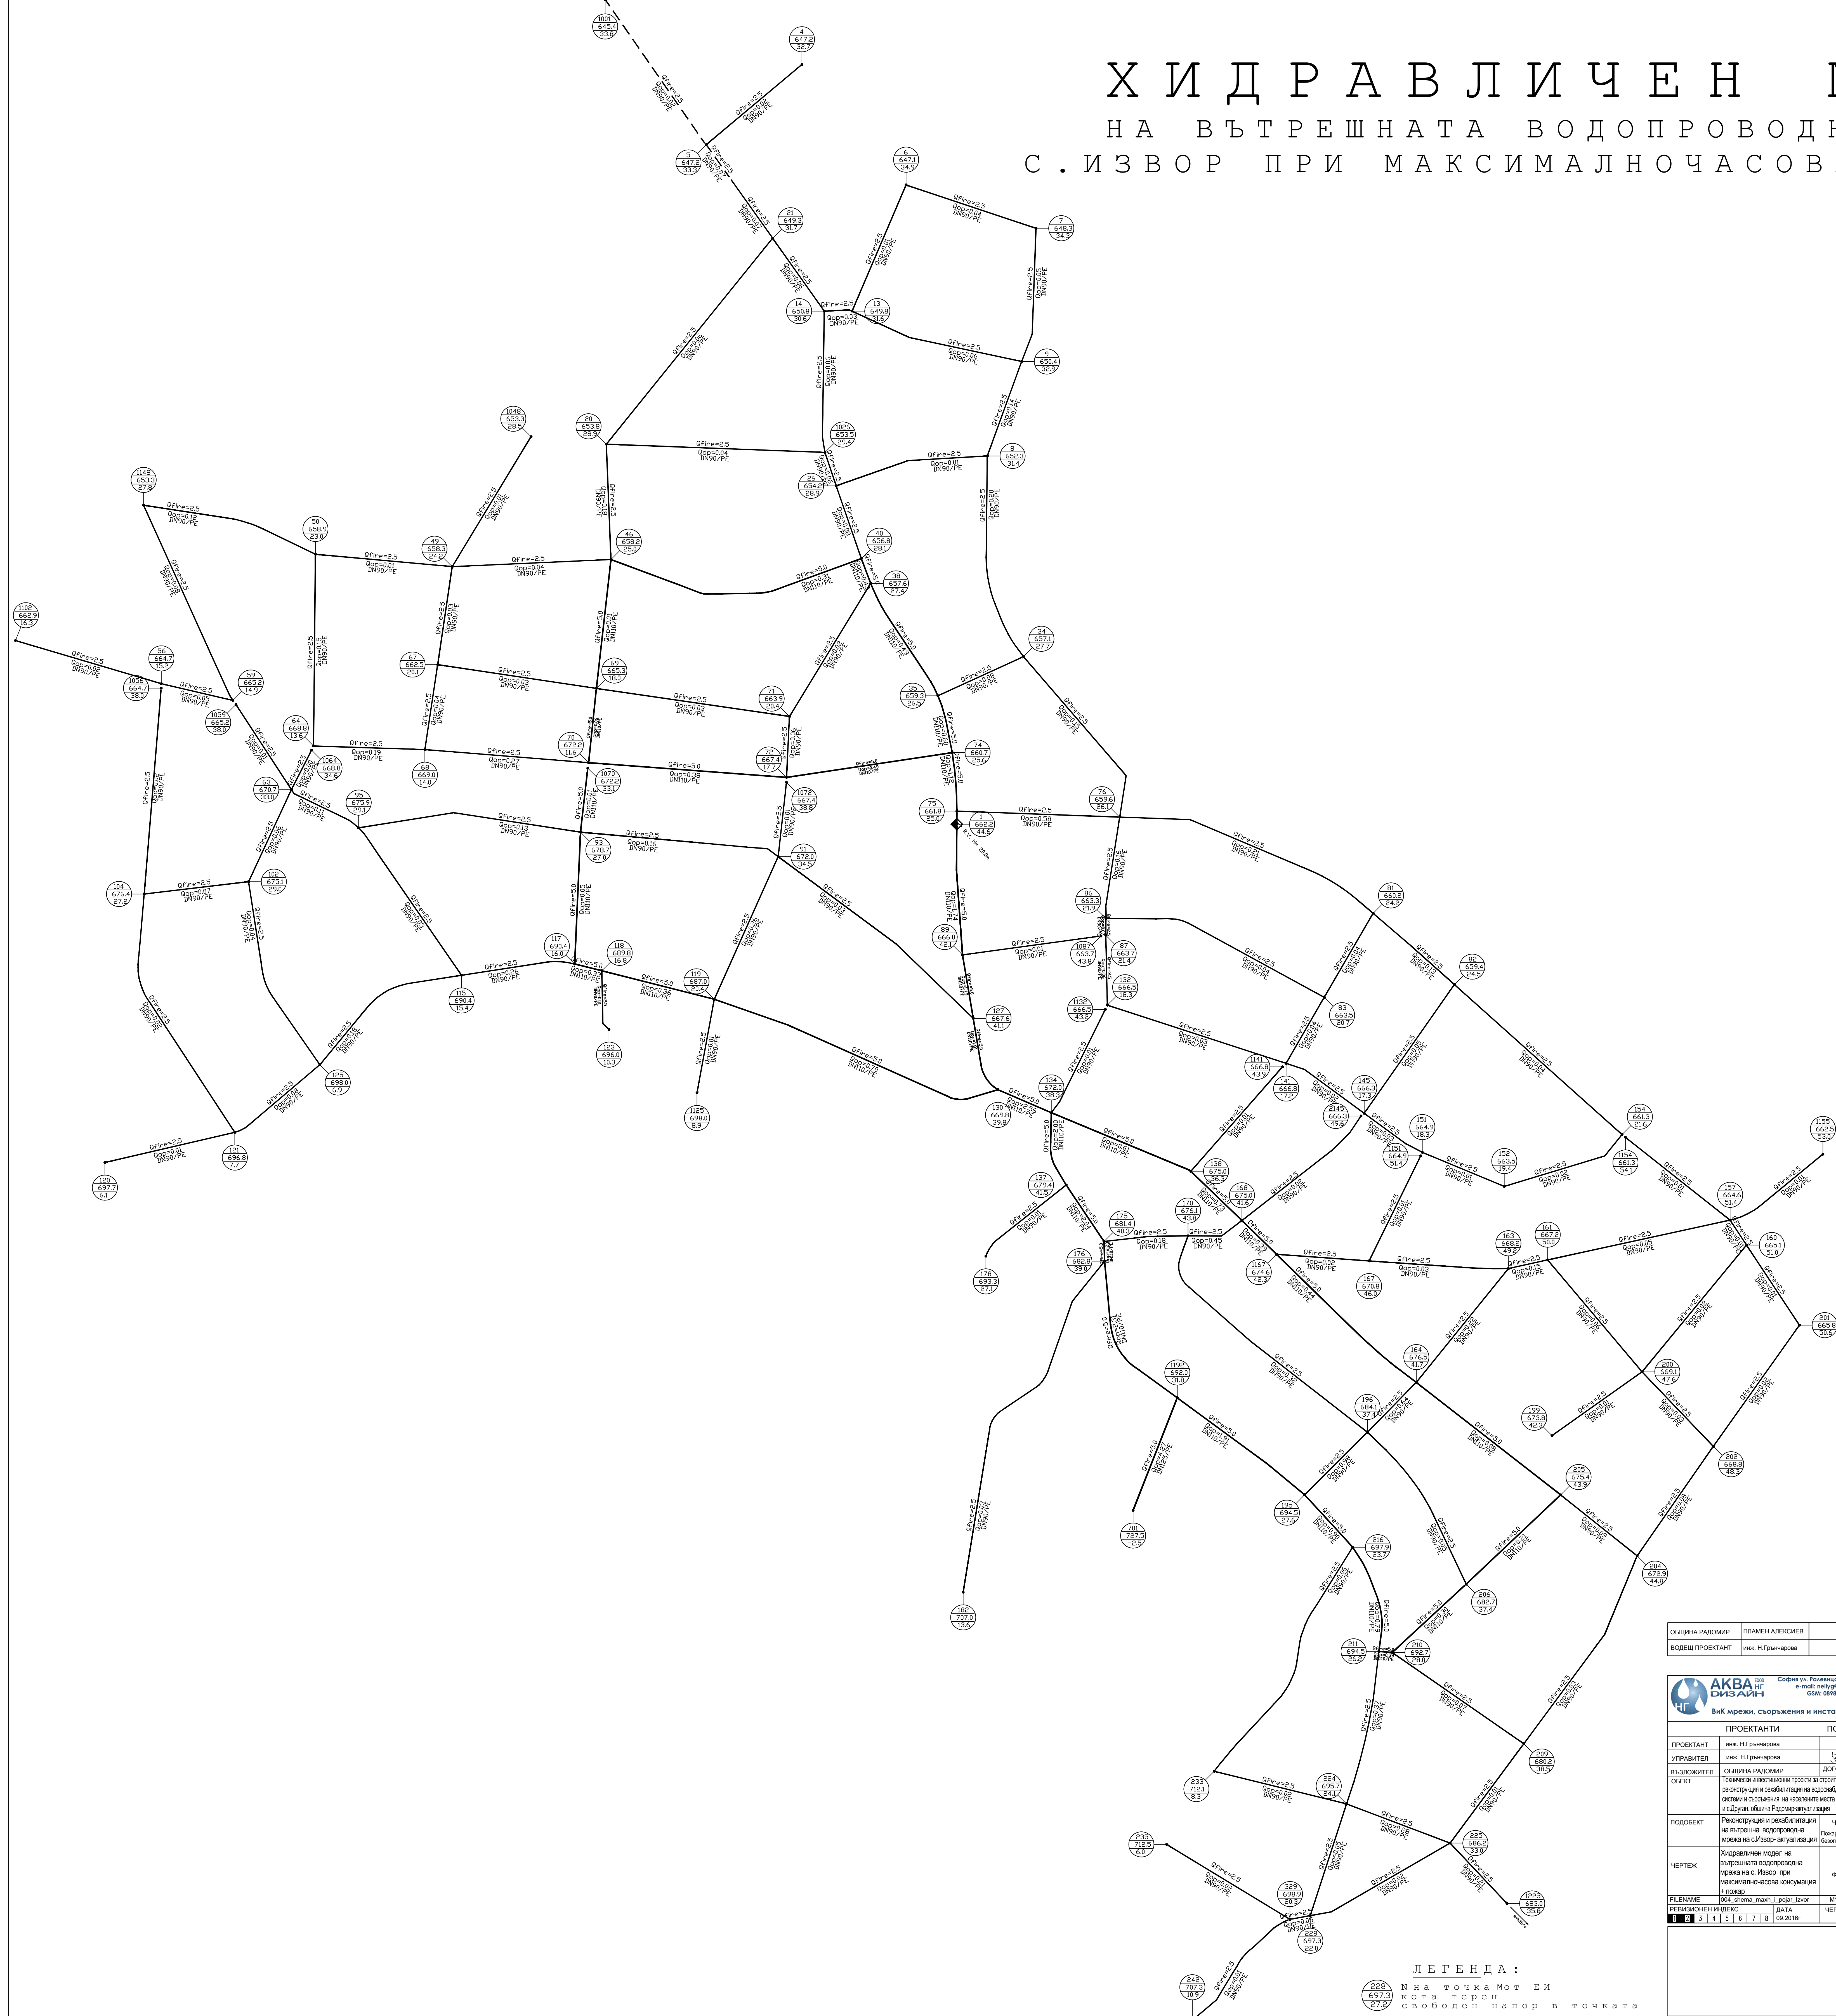

ЛЕГЕНДА :  
на точка Мот ЕИ  
к от перен  
свободен напор в точката

|                 |  |                    |  |
|-----------------|--|--------------------|--|
| ОБЩИНА РАДОМИР  |  | ПЛАМЕН АЛЕКСИЕВ    |  |
| ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ |  | инж. Н. Гърнчарова |  |

София ул. Раковска 74 б.2  
т-фон: 0898 554 830  
e-mail: netul@akva.bg  
GSM: 0898 554 830

**Вик мрежи, съоръжения и инсталации**

| ПРОЕКТАНТИ        |   | ПОДПИС                      |
|-------------------|---|-----------------------------|
| ПРОЕКТАНТ         | инж. Н. Гърнчарова  |                             |
| УПРАВИТЕЛ         | инж. Н. Гърнчарова  |                             |
| ВЪЗПОЖИТЕЛ        | ОБЩИНА РАДОМИР  | ДОГОВОР №                   |
| ОБЕКТ             | Технически инвестиционен проект за строителство-реконструкция и реновация на водоснабдителни системи и съоръжения на населените места - с.Извор и с.Дружан, община Радомир-актуализация |                             |
| ПОДОбЕКТ          | Реконструкция и реновация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Извор при максималночасова консумация   | ЧАСТ<br>Пожарна безопасност |
| ЧЕРТЕЖ            | Хидравличен модел на вътрешната водопроводна мрежа на с.Извор при максималночасова консумация + пожар   | ФАЗА<br>ТП                  |
| FILENAME          | 004_зхема_матрих_извор_извор  | МТ-2000                     |
| РЕВИЗИОНЕН ИНДЕКС | 1 8 3 4 5 6 7 8   | ЧЕРТЕЖ № 2                  |
| 18.2019г.         |   |                             |